


Carte 27 Diagnostic Territoire du CLBV du Grand lac Saint-François-1 Médianes 2006 à 2012 Qualité de l'eau

- Préoccupante
- À surveiller
- Non problématique

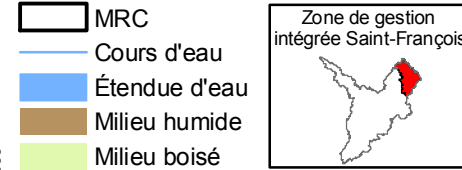


Numéro de station

3 ans consécutifs: O/N N= Nb prélèvements
Paramètre Cote : médiane % de dépas.


Ptot = Phosphore total (mg/L)
A (Bonne) : - de 0,03
B (Satisfaisante) : + de 0,03 à 0,05
C (Douteuse) : + de 0,05 à 0,1
D (Mauvaise) : + de 0,1 à 0,2
E (Très mauvaise) : + de 0,2

CF = Coliformes fécaux (UFC)
A (Bonne) : - de 200
B (Satisfaisante) : 201 à 1000
C (Douteuse) : 1001 à 2000
D (Mauvaise) : 2001 à 3500
E (Très mauvaise) : + de 3500

MES = Matières en suspension (mg/L)
A (Bonne) : - de 6
B (Satisfaisante) : + de 6 à 13
C (Douteuse) : + de 13 à 24
D (Mauvaise) : + de 24 à 41
E (Très mauvaise) : + de 41



© Gouvernement
du Québec,
tous droits réservés
Projection MTM Nad 83
Fuseau 7
Mars 2014

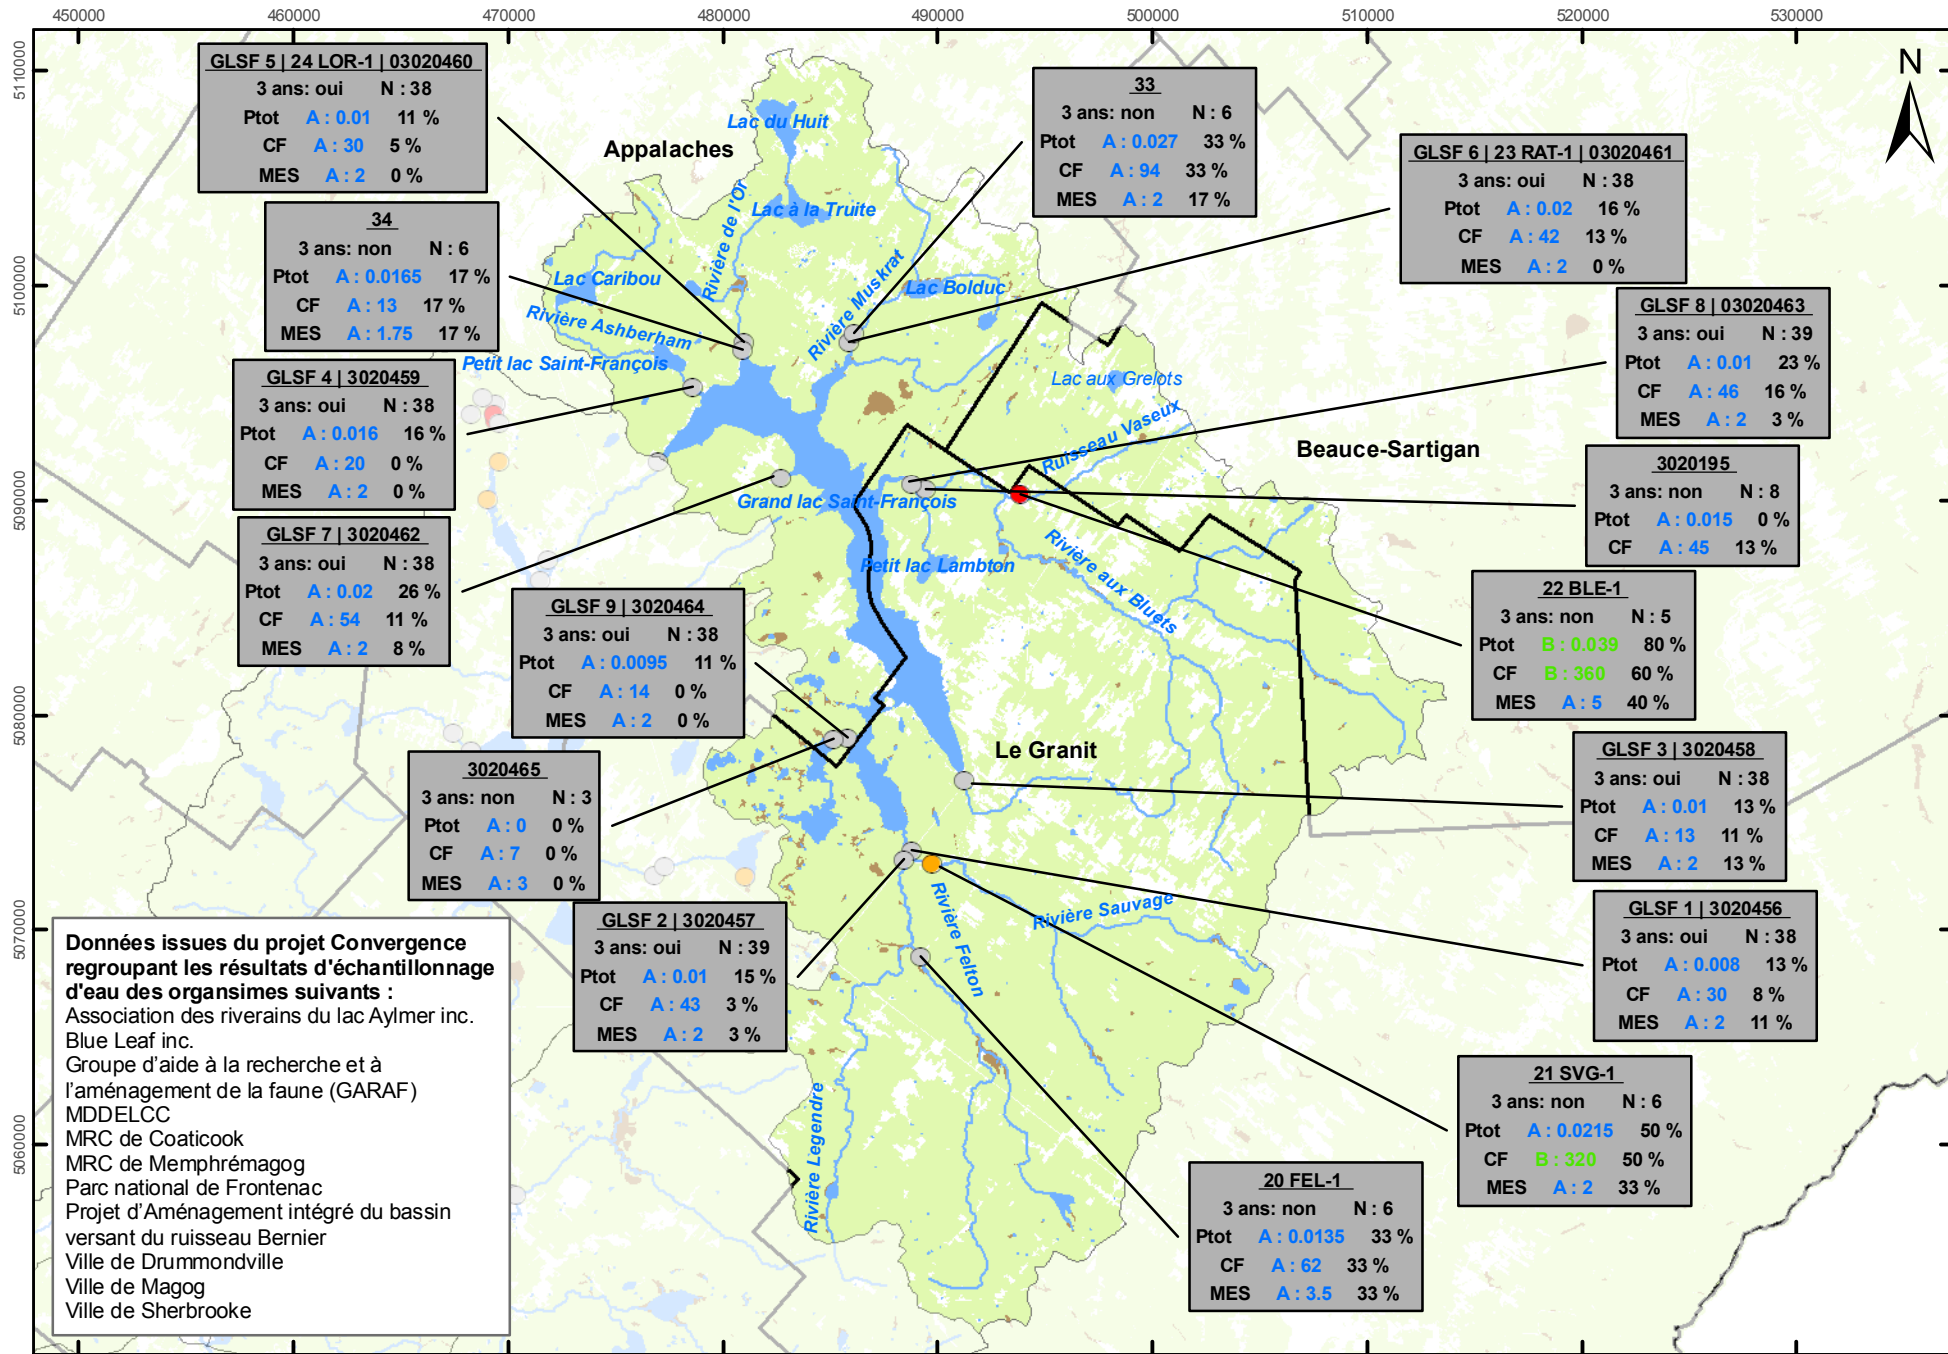

Données issues du projet Convergence regroupant les résultats d'échantillonnage d'eau des organismes suivants :
 Association des riverains du lac Aylmer inc.
 Blue Leaf inc.
 Groupe d'aide à la recherche et à l'aménagement de la faune (GARAF)
 MDDELCC
 MRC de Coaticook
 MRC de Memphrémagog
 Parc national de Frontenac
 Projet d'Aménagement intégré du bassin versant du ruisseau Bernier
 Ville de Drummondville
 Ville de Magog
 Ville de Sherbrooke

GLSF 5 | 24 LOR-1 | 03020460
 3 ans: oui N : 38
 Ptot **A : 0.01** 11 %
 CF **A : 30** 5 %
 MES **A : 2** 0 %

34
 3 ans: non N : 6
 Ptot **A : 0.0165** 17 %
 CF **A : 13** 17 %
 MES **A : 1.75** 17 %

GLSF 4 | 3020459
 3 ans: oui N : 38
 Ptot **A : 0.016** 16 %
 CF **A : 20** 0 %
 MES **A : 2** 0 %

GLSF 7 | 3020462
 3 ans: oui N : 38
 Ptot **A : 0.02** 26 %
 CF **A : 54** 11 %
 MES **A : 2** 8 %

GLSF 9 | 3020464
 3 ans: oui N : 38
 Ptot **A : 0.0095** 11 %
 CF **A : 14** 0 %
 MES **A : 2** 0 %

3020465
 3 ans: non N : 3
 Ptot **A : 0** 0 %
 CF **A : 7** 0 %
 MES **A : 3** 0 %

GLSF 2 | 3020457
 3 ans: oui N : 39
 Ptot **A : 0.01** 15 %
 CF **A : 43** 3 %
 MES **A : 2** 3 %

33
 3 ans: non N : 6
 Ptot **A : 0.027** 33 %
 CF **A : 94** 33 %
 MES **A : 2** 17 %

GLSF 6 | 23 RAT-1 | 03020461
 3 ans: oui N : 38
 Ptot **A : 0.02** 16 %
 CF **A : 42** 13 %
 MES **A : 2** 0 %

GLSF 8 | 03020463
 3 ans: oui N : 39
 Ptot **A : 0.01** 23 %
 CF **A : 46** 16 %
 MES **A : 2** 3 %

3020195
 3 ans: non N : 8
 Ptot **A : 0.015** 0 %
 CF **A : 45** 13 %

22 BLE-1
 3 ans: non N : 5
 Ptot **B : 0.039** 80 %
 CF **B : 360** 60 %
 MES **A : 5** 40 %

GLSF 3 | 3020458
 3 ans: oui N : 38
 Ptot **A : 0.01** 13 %
 CF **A : 13** 11 %
 MES **A : 2** 13 %

GLSF 1 | 3020456
 3 ans: oui N : 38
 Ptot **A : 0.008** 13 %
 CF **A : 30** 8 %
 MES **A : 2** 11 %

21 SVG-1
 3 ans: non N : 6
 Ptot **A : 0.0215** 50 %
 CF **B : 320** 50 %
 MES **A : 2** 33 %

20 FEL-1
 3 ans: non N : 6
 Ptot **A : 0.0135** 33 %
 CF **A : 62** 33 %
 MES **A : 3.5** 33 %