


Carte 30 Diagnostic Territoire du CLBV du Grand lac Saint-François-4

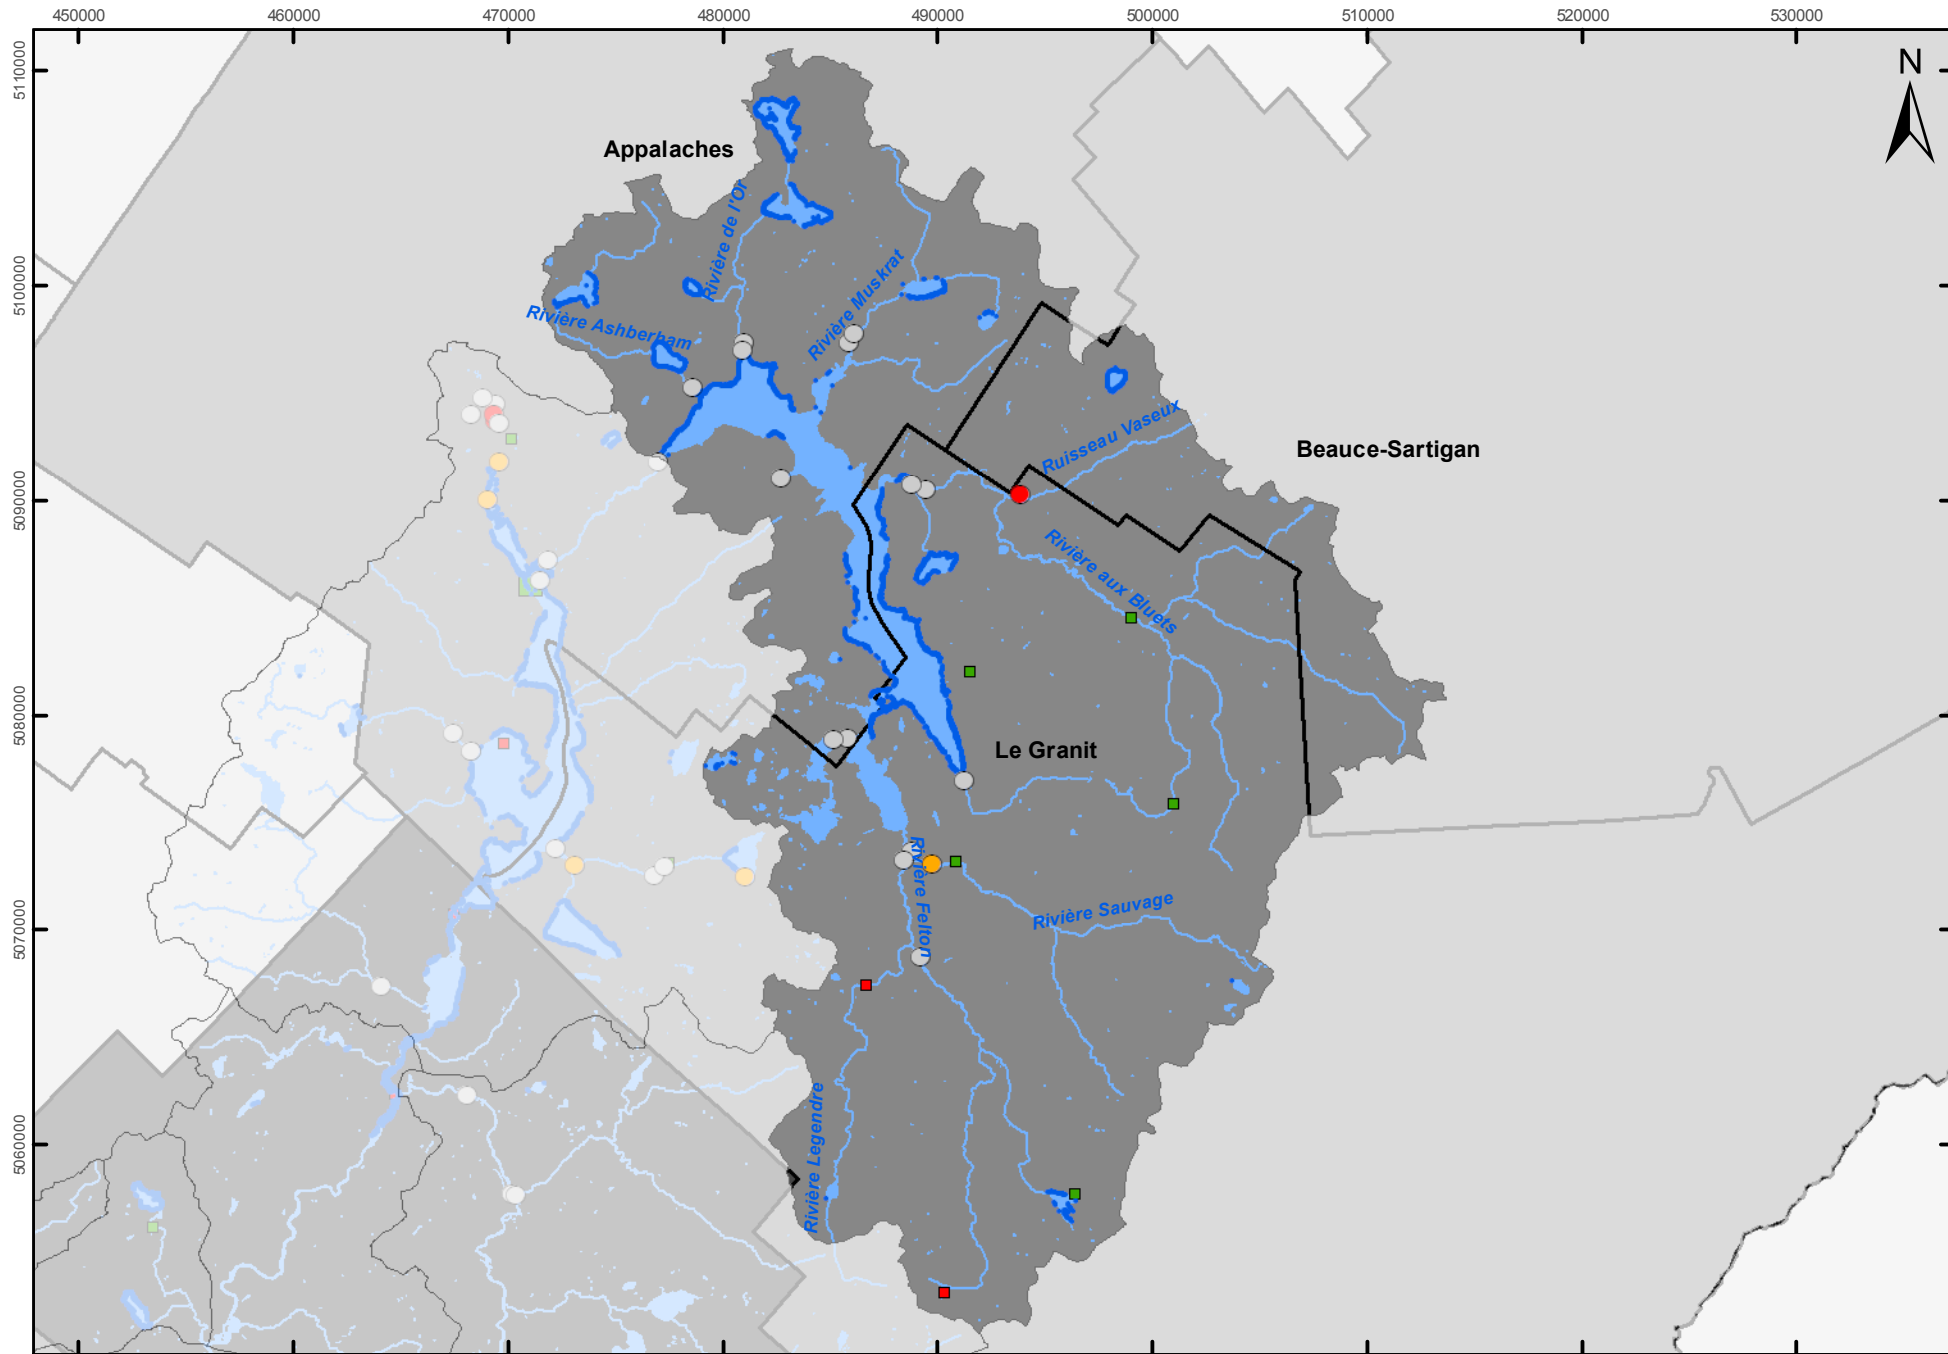

● Bâtiment 100 mètres des lacs

OMAE (hab.)

- < 2000
- 2001 à 20 000
- 20 001 à 145 000

Ouvrage de surverse

- OMAE respectant les normes
- OMAE à surveiller

Qualité de l'eau

- Préoccupante
- À surveiller
- Non problématique


□ MRC

- Cours d'eau
- Étendue d'eau

Programme PAPA (2009)

% Classe C sur le total inventorié

- MRC non participante
- 1 - 14 %
- 15 - 26 %



© Gouvernement
du Québec,
tous droits réservés
Projection MTM Nad 83
Fuseau 7
Mars 2014

